

Žádost výrobce elektřiny o připojení zařízení k lokální distribuční soustavě společnosti Local Energies, a.s. – NN

Důvod žádosti

- ☐ připojení nového paralelního zdroje¹
- ☐ změna typu nebo instalovaného výkonu zdroje
- ☐ změna výrobce
- ☐ změna rezervovaného příkonu / výkonu pro odběrné místo s výrobnou
- ☐ zařízení pro ukládání elektřiny (dále jen „Zařízení“ nebo „ZUE“)

Číslo místa spotřeby (EAN)
(V případě nového odběru nevyplňujte.)

Výrobní číslo elektroměru
(Je-li známo)

Část A – Údaje o žadateli

Obchodní firma / Fyzická osoba²

Právní forma

IČ / Datum narození³

DIČ³

Údaje o zápisu v obchodním rejstříku včetně spisové značky

Telefon

Email

Datová schránka (pokud byla zřízena)

Sídlo / Trvalý pobyt⁴

Ulice

Č. popisné / orientační

PSC

Obec / část obce

Okres

Kraj

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy (statutární orgán / osoba pověřená Plnou mocí)⁵

Příjmení, jméno, titul	Datum narození	Funkce
------------------------	----------------	--------

Telefon	Email
---------	-------

Příjmení, jméno, titul	Datum narození	Funkce
------------------------	----------------	--------

Telefon	Email
---------	-------

Osoba vyřizující žádost za zákazníka⁶

Titul, jméno, příjmení, funkce

Telefon	Email
---------	-------

Adresa pro doručování korespondence a daňových dokladů⁷

Obchodní firma / Fyzická osoba

Ulice	Č. popisné / orientační	PSC
-------	-------------------------	-----

Obec / část obce

Část B – Údaje o zařízení žadatele**Umístění výroby elektřiny / zařízení**

Ulice	Č. popisné / orientační	PSC
-------	-------------------------	-----

Obec / část obce	Okres	Kraj
------------------	-------	------

Katastrální území	Parcelní čísla pozemků, na nichž bude výroba umístěna
-------------------	---

Bude výroba elektřiny / zařízení připojeno ve stávajícím odběrném místě?

☐ ne ☐ ano, uveďte číslo odběrného místa (EAN):

Připojení výrobní elektřiny / zařízení je spojeno s rekonstrukcí stávajícího odběrného místa?⁸

☐ ne ☐ ano

Hodnota hlavního jističe v předávacím místě (odpovídá rezervovanému příkonu):

stávající požadovaný [A]

Rezervovaný výkon výrobní odběrného místa:

stávající požadovaný [kW]⁹

Druh výrobní elektřiny / zařízení (využívaná energie)

☐ větrná ☐ vodní ☐ fotovoltaická ☐ bioplyn ☐ biomasa ☐ zemní plyn

jiný druh – uveďte:

ZUE ☐ ne ☐ ano Celková kapacita a výkon ZUE: [kWh] [kW]

Schopnost ostrovního provozu ☐ ne ☐ ano

(Schopnost samostatného provozu hybridního systému při výpadku napájení ze sítě. Pokud dojde k výpadku napájení z distribuční sítě (výrobna se zařízením pro ukládání elektřiny) se od sítě odpojí a bude objekt zásobovat energií uloženou v zařízení.)

Náhradní zdroj

Typ

Instalovaný výkon náhradního zdroje [kW]


Požadovaný termín připojení:

Základní údaje o výrobní elektřiny / zařízení – fotovoltaika

(Prosím zaškrtněte způsob připojení Vaší výrobní / Vašeho zařízení a vyplňte hodnoty. V případě, že již výrobní / zařízení máte a chcete přidat např. další panely, uveďte vždy celkový výkon (tzn. součet staré a nové hodnoty).


☐ **Připojení fotovoltaické elektrárny a ZUE na společný střídač**

Střídač počet ks
Jmenovitý výkon střídače na straně AC kW
Počet fází střídače FVE ☐ 3 fáze ☐ 2 fáze ☐ 1 fáze
Jmenovitý proud střídače A
Celkový instalovaný výkon panelů FVE kWp
Celková kapacita zařízení pro ukládání elektřiny kWh

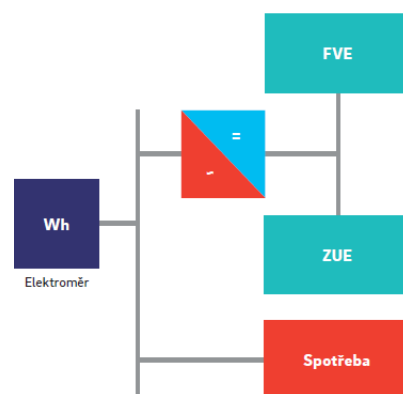


☐ **Připojení samostatné fotovoltaické elektrárny**

Střídač počet ks
Jmenovitý výkon střídače na straně AC kW
Počet fází střídače ☐ 3 fáze ☐ 2 fáze ☐ 1 fáze
Jmenovitý proud střídače FVE A
Celkový instalovaný výkon panelů FVE kWp

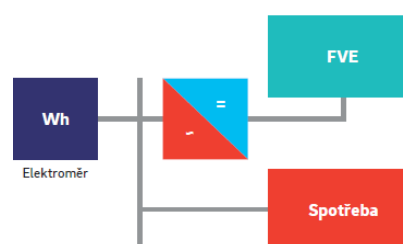


☐ **Připojení fotovoltaické elektrárny a ZUE na samostatné střídače**

Střídač FVE počet ks
Jmenovitý výkon střídače FVE na straně AC kW
Počet fází střídače FVE ☐ 3 fáze ☐ 2 fáze ☐ 1 fáze
Jmenovitý proud střídače FVE A
Střídač ZUE počet ks
Jmenovitý výkon střídače ZUE na straně AC kW
Počet fází střídače ZUE ☐ 3 fáze ☐ 2 fáze ☐ 1 fáze
Jmenovitý proud střídače ZUE A
Celkový instalovaný výkon panelů FVE kWp
Celková kapacita zařízení pro ukládání elektřiny kWh

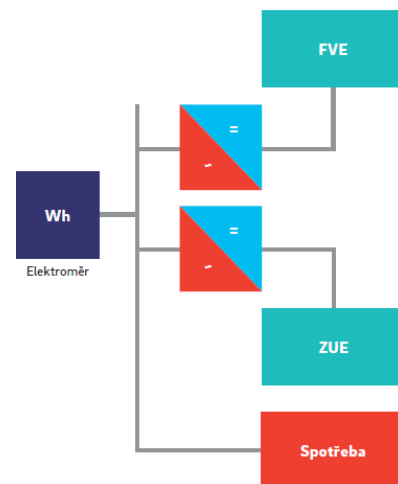

☐ **Připojení samostatného zařízení pro ukládání elektřiny**

Střídač počet ks
Jmenovitý výkon střídače na straně AC kW
Počet fází střídače ☐ 3 fáze ☐ 2 fáze ☐ 1 fáze
Celková kapacita zařízení pro ukládání elektřiny kWh

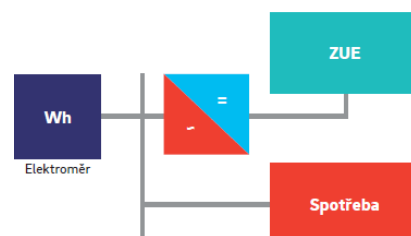

Základní údaje o výrobě elektřiny – ostatní typy výroben (kromě FVE)

(Jako přílohu doplňte vlastní jednofázové schéma.)

Počet stejných zařízení

Výrobce zařízení

Typ

Typ generátoru ☐ Asynchronní

☐ Synchronní

Celkový instalovaný výkon

kW

Rozběhový proud A

Jmenovitý výkon jednoho stroje

kW

ZUE ☐ ne ☐ ano

Celková kapacita ZUE

kWh

Prohlášení žadatele

- Žadatel potvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti.
- Žadatel poskytuje souhlas ke zpracování osobních údajů v rozsahu uvedeném v žádosti, což je nezbytné pro řádnou identifikaci subjektu za účelem uzavření a plnění ujednání smlouvy o připojení nebo smlouvy o dodávce, a to na dobu trvání této smlouvy či případně do doby vypořádání veškerých nároků z této smlouvy vzniklých.
- Žadatel dále uvádí, že je srozuměn s možnými následky neposkytnutí údajů v potřebném rozsahu pro náležité posouzení této žádosti.

V(e)

Dne

Podpis / otisk razítka

Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním výroby na jeho nemovitostiObchodní firma / Fyzická osoba²

Právní forma

IČ / Datum narození³DIČ³**Sídlo / Trvalý pobyt⁴**

Ulice

Č. popisné / orientační

PSČ

Obec / část obce

Okres

Kraj

Nemovitost, na které bude výroba elektřiny umístěna

Katastrální území

Obec

Parcelní čísla pozemků, na nichž bude výroba umístěna

Vlastník výše uvedené nemovitosti a vlastník rozvodu elektřiny (rozvod navazuje na zařízení v majetku Local Energies, a.s.):

- Souhlasí s umístěním a provozem výroby elektřiny na jeho nemovitosti.
- Souhlasí se stavbou (rozšířením nebo změnou) rozvodného zařízení na dotčené nemovitosti.
- Bere na vědomí, že Provozovatel LDS dle zákona č. 458/2000 Sb., § 25 odst. 3, písm. f), má právo vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním a provozováním zařízení lokální distribuční soustavy.

Podpis vlastníka nemovitosti

V(e)

Dne

Podpis / otisk razítka

Přílohy k žádosti

Při podání žádosti žadatel přikládá:

- Přehledný situační plánec (ve dvojím vyhotovení) s vyznačením polohy objektu (v měřítku 1:1000 nebo 1:2000 nebo 1:2880). V plánu musí být zakresleny všechny sousední objekty.
- Jednopolové schéma vstupní části elektrického zařízení. Technické údaje instalovaných transformátorů připojených k lokální distribuční soustavě Local Energies, a.s. (výkon transformátoru, převod napětí, ztráty nakrátko, napětí nakrátko, ztráty naprázdno atd.).
- Úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku nebo úředně ověřenou kopii listiny o zřízení právnické osoby, ne starší než tři měsíce. (Fyzické osoby, které nemají obchodní firmu, uvedené doklady nepřikládají.)

Dále žadatel přikládá pro výrobu elektřiny s instalovaným výkonem:

- Nad 0,5 MW harmonogram přípravy výstavby výroby elektřiny v rozsahu § 4 vyhlášky č. 16/2016 Sb., v platném znění.

Vysvětlivky:

- 1) Paralelní zdroj je provozován paralelně s lokální distribuční soustavou, slouží k dodávce elektrické energie do lokální distribuční soustavy nebo k pokrytí spotřeby odběrného místa.
- 2) Pokud fyzická osoba nemá obchodní firmu, uvede své příjmení a jméno, právnická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku uvede svůj název.
- 3) Daňové a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno.
- 4) Sídlo - vyplňuje pouze právnická osoba, Trvalý pobyt - vyplňuje pouze fyzická osoba.
- 5) Příjmení, jméno a přesné označení vykonávané funkce.
- 6) Osoba vyřizující žádost za zákazníka, které mohou být poskytovány informace spojené s touto žádostí, a může upřesňovat požadavky spojené s touto žádostí.
- 7) Vyplňte, pokud se neshoduje s výše uvedenou adresou trvalého pobytu nebo sídla žadatele.
- 8) § 10 odst. 4) vyhlášky č. 359/2020 Sb.
- 9) Rezervovaný výkon je instalovaný výkon vyroben v předacím místě, snížený o hodnotu vlastní technologické spotřeby elektřiny na výrobu elektřiny nebo na výrobu elektřiny a tepla. Instalovaný výkon výroby je štičkový údaj generátorů kVA, u fotovoltaických výroben štičkový výkon instalovaných panelů kW.