

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O DOSAŽENÉ ÚROVNI KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

Držitel licence: Local Energies, a.s. třída 3. května 1173, 763 02 Zlín - Malenovice

Rok: 2025

Napěťová hladina	nn	vn	vvn
Počet zákazníků [-]	149	21	0
Celkové množství distribuované elektřiny [MWh]	19 436	26 547	0
Délka kabelových vedení [km]	7	11	0
Délka venkovních vedení [km]	0	3	0

1. Plnění standardů distribuce elektřiny v roce 2025


§	Standard	Počet případů			Počet vyplacených náhrad	Výše vyplacených náhrad	Teoretická výše náhrad*
		Celkem	Standard nedodržen				
			[-]	[-]			
5	ukončení přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny	0	0				
6	dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny	126	0				
7	výměny poškozené pojistky	0	0				
9	lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu napětí	0	0				
10	lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí	0	0				
11	zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přenosové nebo distribuční soustavě	10	0	0,00	0	0	
12	umožnění přenosu nebo distribuce elektřiny	8	0				
13	ukončení přerušení distribuce elektřiny z důvodu prodlení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci	0	0				
14	ukončení přerušení distribuce elektřiny na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby	0	0				
15	výměny měřicího zařízení a vyrovnaní plateb	0	0				
16	předávání údajů o měření	2 015	0				
17	lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny	0	0				
18	dodržení termínu schůzky se zákazníkem	0	0				

* Teoretická výše náhrad - výše náhrad v případě, že by o náhradu požádali všichni zákazníci, kteří měli na poskytnutí náhrad právo.

2. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny v roce 2025

Zahnutá přerušení distribuce elektřiny	Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině			Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině			Průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině		
	nn	vn	vvn	nn	vn	vvn	nn	vn	vvn
	SAIFI _{nn}	SAIFI _{vn}	SAIFI _{vvn}	SAIDI _{nn}	SAIDI _{vn}	SAIDI _{vvn}	CAIDI _{nn}	CAIDI _{vn}	CAIDI _{vvn}
	[1/rok]			[min/rok]			[min]		
neplánovaná	0,623	0,250	0,000	89,034	36,200	0,000	142,911	144,800	0,000
z toho poruchová za obvyklých povětrnostních podmínek	0,107	0,904	0,000	10,322	417,809	0,000	96,467	462,178	0,000
z toho poruchová způsobená jednáním třetí osoby	0,046	0,523	0,000	0,234	9,952	0,000	5,086	19,028	0,000
z toho ostatní neplánovaná	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
plánovaná	0,671	1,238	0,000	149,060	336,666	0,000	222,146	271,943	0,000
celkem - hladinové ukazatele	1,294	1,488	0,000	238,094	372,866	0,000	183,998	250,582	0,000
celkem - systémové ukazatele	1,051			234,328			222,869		

3. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny (SAIFI, SAIDI) pro zákazníky napájené z hladiny nízkého napětí v posledních 3 letech (graficky)

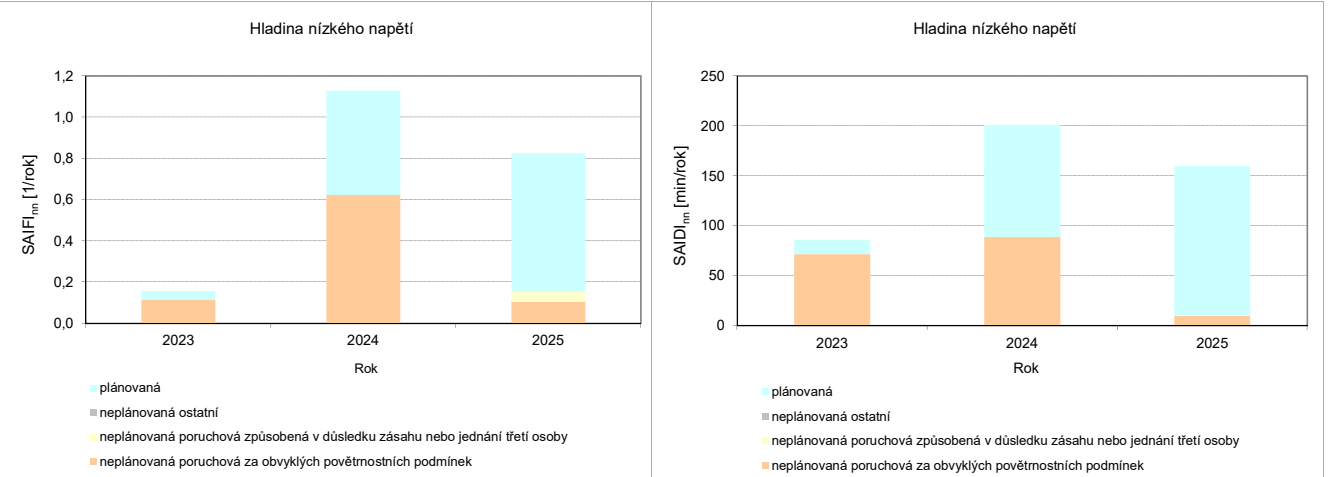

4. Komentář provozovatele distribuční soustavy k hodnocenému období a k dosaženým hodnotám ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny

Úroveň kvality distribuce nebyla nepříznivě ovlivněna ztrátou napájecího napětí na straně 110 kV.